
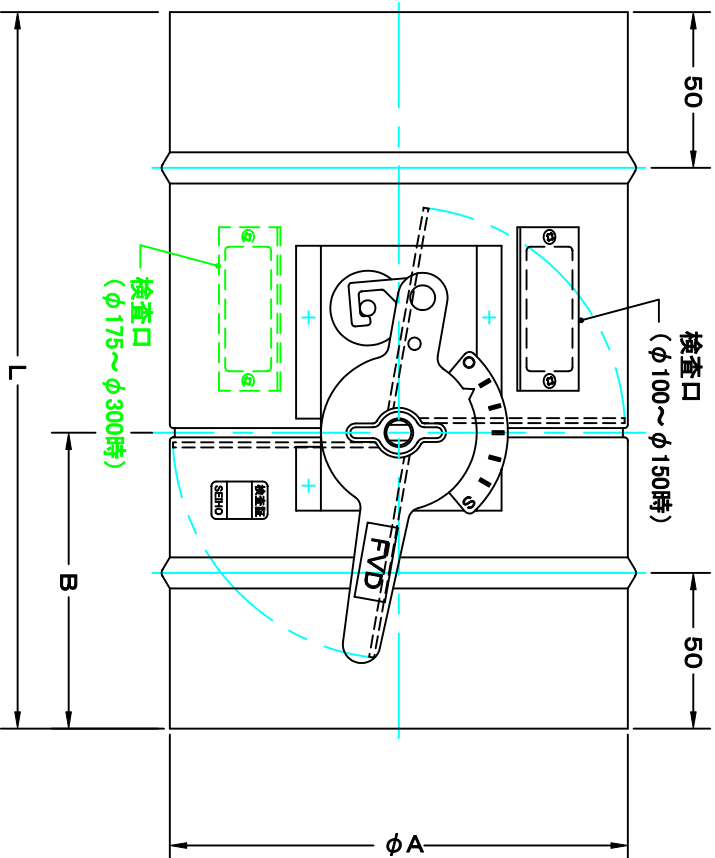


検査口詳細図

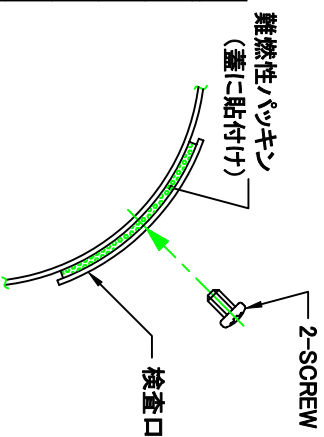

ダンパーサイズにより検査口の取付位置が異なります。

- * 1. 検査口の取付位置は $\phi 100 \sim \phi 150$ 迄は開閉器の上側とし、 $\phi 175 \sim \phi 300$ 迄は開閉器の下側とする。
- * 2. 検査口の開口寸法は $\phi 100 : 20 \times 45$ 、 $\phi 125$ 以上 : 30×45 。

変更履歴	
H14.04.22	A 検査口追加
H14.04.22	B 詳細図追加・位置変更
H16.10.01	C 検査口形状・位置変更

SIZE	A	B	L	Q'TTY
FVD 100	97	95	230	
FVD 125	122	95	230	
FVD 150	147	95	230	
FVD 175	172	95	230	
FVD 200	197	95	230	
FVD 225	222	150	300	
FVD 250	247	150	300	
FVD 275	272	150	300	
FVD 300	297	150	300	

NO	部品名	材質	備考
4	ナツシユ	C3602BD	$\phi 16$
3	軸	SGD400-D	$\phi 10$ 、亜鉛メッキ
2	羽根	SGCC	t1.6
1	外板	SGCC	t1.6

材質	表面仕上	型式
		FVD

図面名称	承認	検図	製図	設計	尺	度	図番
鋼板製ダクト接続型風量調整防火ダンパー	H. T	H. K	H. A	K. N	FREE		TM225190C
					2005-10-01		



西邦工業株式会社

SEIHO